



ΔΟΚΙΜΕΣ  
Αρ. Πιστοπ/κού 620

ΠΡΟΣ : ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ

Αριθμός Βιβλίου : 1  
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 13833-9  
Αριθμός Δείγματος : 9  
Ημερομηνία Έκδοσης : 6/12/2019

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ


Σημείο δειγματοληψίας : ΝΕΡΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ Θερμοκρασία : 5,5<sup>0</sup>C  
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 2/12/2019  
Ωρα δειγματοληψίας : 07:30 π.μ. μ.μ.  
Ποσότητα δείγματος : 500ml  
Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς του δείγματος : καλές  
Είδος και Περιγραφή δείγματος : νερό  
Παρατηρήσεις επί του δείγματος : καλή

Ημερομηνία και ώρα εισόδου δείγματος στο εργαστήριο : 14:00 π.μ. μ.μ.  
Η παραλαβή του δείγματος έγινε από : ΧΗΜΕΙΟ  
Ημερομηνία εκτέλεσης δοκιμής : 2/12/2019  
Ημερομηνία ολοκλήρωσης δοκιμών : 6/12/2019

Αιτούμενες αναλύσεις	Μέθοδος	Αποτελέσματα (c.f.u.)	*Όρια	Εύρος Τιμών
<input checked="" type="checkbox"/> Ολικά Κολοβακτηρίδια /100ml	ISO 9308-1	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> E. coli /100ml	ISO 9308-1	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Ψευδομονάδες /250ml	PrEN 12780	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Εντερόκοκκοι /100ml	ISO 7899-2	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα /ml στους 22 <sup>0</sup> C	ISO 6222	18	ANEY ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	
<input checked="" type="checkbox"/> Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα /ml στους 37 <sup>0</sup> C	ISO 6222	3	ANEY ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** : Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο δείγμα που εξετάστηκε.  
Το εργαστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για την εξωτερική δειγματοληψία.  
Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 13833-2 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι **εντός** των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19/9/2017

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

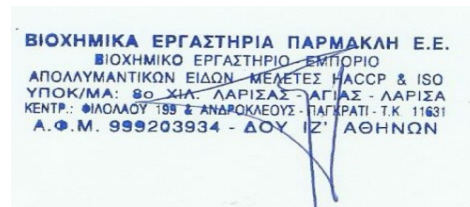

Δεν επιτρέπεται η αποσπασματική χρήση και αναπαραγωγή της Έκθεσης παρά μόνο σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου