



ΔΟΚΙΜΕΣ
Αρ. Πιστοπ/κού 620

ΠΡΟΣ : ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ

Αριθμός Βιβλίου : 1
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 13834-14
Αριθμός Δείγματος : 14
Ημερομηνία Έκδοσης : 7/12/2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ


Σημείο δειγματοληψίας : ΝΕΡΟ ΝΕΣΣΩΝ Θερμοκρασία : 5,1⁰C
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 3/12/2019
Ωρα δειγματοληψίας : 13:45 π.μ. μ.μ.
Ποσότητα δείγματος : 500ml
Συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς του δείγματος : καλές
Είδος και Περιγραφή δείγματος : νερό
Παρατηρήσεις επί του δείγματος : καλή

Ημερομηνία και ώρα εισόδου δείγματος στο εργαστήριο : 14:00 π.μ. μ.μ.
Η παραλαβή του δείγματος έγινε από : ΧΗΜΕΙΟ
Ημερομηνία εκτέλεσης δοκιμής : 3/12/2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης δοκιμών : 7/12/2019

| Αιτούμενες αναλύσεις | Μέθοδος | Αποτελέσματα (c.f.u.) | *Όρια | Εύρος Τιμών |
|--|------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ολικά Κολοβακτηρίδια /100ml | ISO 9308-1 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> E. coli /100ml | ISO 9308-1 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ψευδομονάδες /250ml | PrEN 12780 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Εντερόκοκκοι /100ml | ISO 7899-2 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα /ml στους 22 ⁰ C | ISO 6222 | 36 | ANEY ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα /ml στους 37 ⁰ C | ISO 6222 | 15 | ANEY ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο δείγμα που εξετάστηκε.
Το εργαστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για την εξωτερική δειγματοληψία.
Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 13833-2 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι **εντός** των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19/9/2017

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

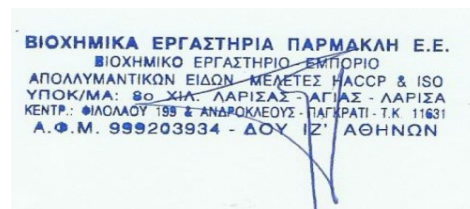

Δεν επιτρέπεται η αποσπασματική χρήση και αναπαραγωγή της Έκθεσης παρά μόνο σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου